


Uwagi dla stateczników Dali.

1. W obwodzie zasilania oprawy z statecznikiem DALI, adaptowanej do pracy awaryjnej, nie należy stosować wyłącznika. Włączenie i wyłączenie świecenia lamp odbywa się sygnałem z sterownika DALI.

Zasilanie statecznika fazą” L “bezpośrednio z sieci 230V.


Statecznik-konfiguracja-S23

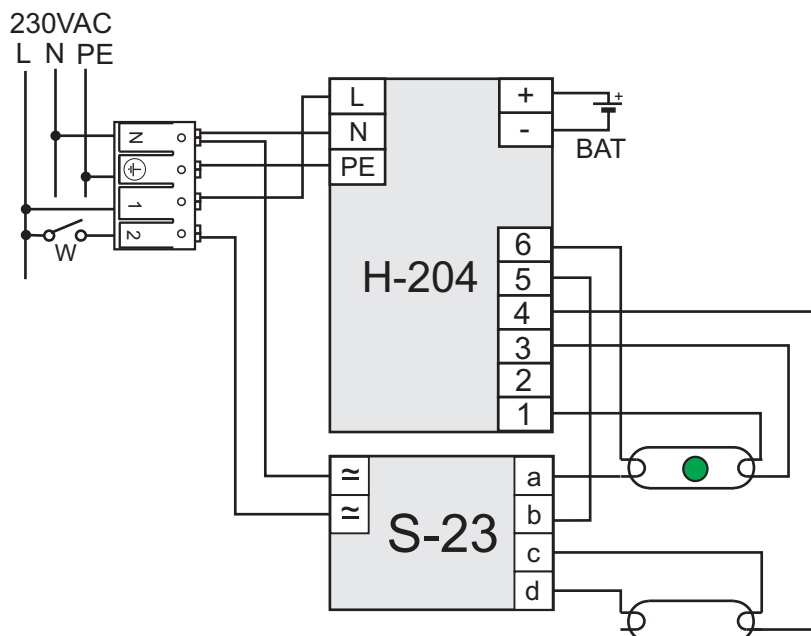

1. Przed rozpoczęciem wykonywania adaptacji należy ustalić, którą z świetlówek ze schematu aplikacyjnego statecznika, można użyć do pracy awaryjnej. Należy wybrać tę świetlówkę, która w pracy z statecznikiem zasilanym z sieci, po wyłączeniu i ponownym włączeniu w obwód, zapala się automatycznie do pracy.
2. Długości przewodów z wyprowadzeń statecznika - zgodnie z wymaganiami producenta.
3. Zaleca się, aby przewody prowadzone do wyprowadzeń tego samego żarnika świetlówki miały podobne długości. Długość przewodów świetlówek minimalizować.
4. Przewody świetlówki i przewody sieciowe prowadzić oddzielnie - zalecany odstęp kilku cm.
5. Świetlówka oznaczona zieloną kropką pracuje w trybie podstawowym (tj. przy zasilaniu z sieci) oraz w trybie awaryjnym (przy zasilaniu z baterii).

Sprawdzenie.

Z uwagi na różne konstrukcje obwodów wyjściowych i zabezpieczeń stateczników, po zmontowaniu obwodu elektrycznego lampy należy wykonać sprawdzenie sposobu pracy świetlówek, podczas operacji przełączania praca podstawowa/praca awaryjna, pod kątem blokowania się statecznika.

Nazwa	H-204 ST 9/36	H-204 ST 18/58
Statecznik S23 w połączeniu z	H-204 ST A 9/36	H-204 ST A 18/58
	H-204 AT 9/36	H-204 AT 18/58
Nr rys. S23-218		
	HYBRYD Sp. z o.o. 44-120 Pyskowice, ul Sikorskiego 28	